

室內空氣品質維護管理計畫文件

公告場所名稱：國立臺東大學

公告場所編號：102-01-17-0030

文件建立日期：106年12月12日

室內空氣品質維護管理計畫文件自我檢查表

請加蓋公司（總公司或分公司）、機關（構）、學校及其負責人或代表人印鑑章

校長 李耀銘


公告場所名稱：國立臺東大學

公告場所編號：102-01-17-0030

建立(或修正)日期：106.12.12

檢 查 項 目	場所檢查		備註
	是	否	
壹、室內空氣品質維護管理計畫之應備表單			
一、公告場所名稱及地址基本資料表	☒	☐	
二、公告場所義務人基本資料表	☒	☐	
三、室內空氣品質維護管理專責人員基本資料表	☒	☐	
四、公告場所樓地板面積基本資料表	☒	☐	
五、公告場所建築物特性基本資料表	☒	☐	
六、公告場所特定活動基本資料表	☒	☐	
七、公告場所換氣系統基本資料表	☒	☐	
八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：室內環境與空調設備維護管理	☒	☐	
室內空氣品質維護規劃及管理措施表：冷卻水塔與外氣系統維護管理	☒	☐	
室內空氣品質維護規劃及管理措施表：空調送風系統維護保養	☒	☐	
九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表	☒	☐	
十、室內空氣品質不良應變措施表	☒	☐	
貳、室內空氣品質維護管理計畫之應備附件			
一、附件一 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本	☒	☐	
二、附件二 公告場所置室內空氣品質維護管理專責人員核定文件	☒	☐	
三、附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本	☒	☐	
參、注意事項			
一、公告場所管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應填寫第壹項之表五至表八。	☒	☐	
二、公告場所管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物均應檢附第貳項之管制室內空間平面圖影本。	☒	☐	
三、管制室內空間分布於不同樓層，各樓層均應填寫第壹項之表七與表八；但不同樓層之換氣或空調設施為共同主機或系統者，表七與表八之冷卻水塔與外氣系統維護管理、空調通風維護管理，得共用填寫一份。	☒	☐	

一、公告場所名稱及地址基本資料表

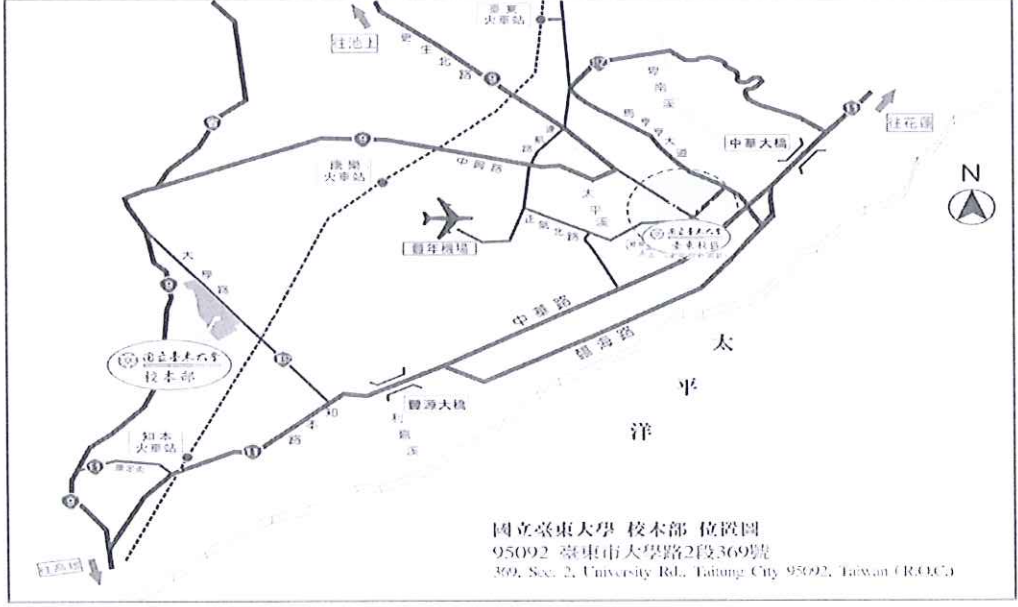(一)場所名稱	國立臺東大學
(二)場所地址	950-92臺東縣臺東市大學路二段369號
(三)場所公告類別	大專校院
(四)座落建築物	建築物：<u>圖書資訊館</u> <u>臺東縣臺東市大學路二段369號</u> 公告場所受管制室內空間計有 1 幢(棟)建築物 備註：填寫管制室內空間座落建築物之建築物名稱和地址。
(五)地理位置圖	 國立臺東大學 校本部 位置圖 95092 臺東市大學路2段369號 369, Sec. 2, University Rd., Taitung City 95092, Taiwan (R.O.C.)
(六)其他說明	無



二、公告場所義務人基本資料表

(一)公告場所隸屬之公司（總公司）、機關（構）或學校			
1.公司或各級機關（構）名稱	國立臺東大學		
2.公司或各級機關（構）營利事業統一編號	93504006		
3.公司或各級機關（構）地址	臺東縣臺東市大學路二段369號		
4.公司或各級機關（構）聯絡電話	089-318855		
(二)公告場所負責人或代表人			
1.負責人或代表人姓名	曾耀銘	2.職稱	校長
(三)公告場所所在位址之負責單位			
1.分公司或機關（構）所屬部門名稱	圖書資訊館		
2.分公司或機關（構）所屬部門聯絡電話	089-518121		
(三) 其他說明			
1.公告場所建築物所有權或其他使用、收益關係	☒ 公告場所建築物物權為公告場所義務人所有或管理 ☐ 公告場所建築物由公告場所義務人承租使用 ☐ 其他關係：		
2.公告場所建築物所有權人或管理人	☐ 所有權人，說明： ☒ 管理人，說明：曾耀銘校長		

備註：本表之公告場所義務人基本資料如有變更時，應修正填寫最新資料。

三、室內空氣品質維護管理專責 人員基本資料表

(一)專責人員及聯絡方式			
1.姓名	黃麗雯	2.部門	圖書資訊館
3.職稱	編審	4.電話	089-518121
5.傳真	089-517417	6.電子信箱	liwen@nttu.edu.tw
(二)專責人員合格證書	受訓日期：民國 104 年 12 月 22~24 日 證書編號：(105)環署訓證字第 1A260435 號 檢附： (1) 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本(附件一) (2) 主管機關同意申請核定文件影本(附件二)		
(三)在職訓練或繼續教育	略		

備註1：公告場所如設置多位專責人員，依本表另頁填寫。

備註2：公告場所如設置多位專責人員，每一位專責人員皆需檢附附件一之合格證書影本。

四、公告場所樓地板面積基本資料表

[illegible]

五、公告場所建築物特性 基本資料表

建築物名稱：圖書資訊館

項目	建築物特性選項
(一)主要構造	☐ 木造 ☐ 磚造 ☒ 鋼筋混凝土結構(RC) ☐ 鋼骨結構(SC) ☐ 鋼骨鋼筋混凝土結構(SRC) ☐ 其他_____
(二)外牆屬性	☐ 木牆 ☐ 磚牆 ☐ 金屬板牆 ☒ 鋼筋混凝土牆(RC 牆) ☐ 浪板外牆 ☐ 輕質混凝土板牆(ALC 板) ☐ 中空水泥板牆 ☒ 玻璃帷幕牆 ☐ 金屬帷幕牆 ☐ 其他_____ ☐ 不瞭解外牆建構屬性
(三)窗戶檢視	☒ 窗戶型式為可開啟 ☐ 窗戶實際使用狀態為開啟之設定 ☐ 其他型式或使用狀態_____
(四)空調系統 設置位置及 型式	☒ 設置於易清潔維護位置 ☐ 具有維修或維護人孔 ☒ 中央空調系統 ☐ 中央空調箱(AHU) ☒ 送風盤管單元(FCU) ☐ 個別空調系統 ☐ 窗型冷氣機 ☐ 分離式冷氣機 ☐ 箱型冷氣機
(五)建築裝修	最近裝修日期：民國106年10月20日 ☐ 裝修日期已超過三年，可免填 ☒ 裝修日期未超過三年 裝修部位：於管制室內空間範圍 ☒ 內部； ☐ 外部 裝修面積： <u>72.6</u> 平方公尺 (1坪=3.3058平方公尺) 裝修單元： ☐ 天花板； ☐ 地面； ☒ 牆面； ☐ 其他 裝修建材： ☒ 全部使用綠建材； ☐ 部分使用綠建材； ☐ 非使用綠建材 備註：

備註1：本表之建築物名稱與表一「(四)座落建築物」之建築物名稱對應。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

六、公告場所特定活動基本資料表

建築物名稱：圖書資訊館

項目	特定活動情形選項
(一)建築物內燃燒作業（行為）種類	☒ 建築物內設置停車場或其他燃油作業區域 ☐ 室內設置吸菸室(區) ☐ 建築物內設有餐飲區或使用瓦斯燃燒作業區域 ☐ 建築物內具焊接或錫焊等作業 ☐ 其他燃燒作業或行為，請說明： ☐ 室內無燃燒作業及行為(以下項目(二)免填)
(二)建築物內燃燒作業區域隔間與排風現況	☒ 具獨立隔間或區隔性空間 ☒ 具獨立排氣設施 ☐ 具外氣引入口 ☐ 具負壓功能設備 ☐ 無以上情形者 ☐ 其他情形說明：
(三)影印機或事務機作業區域隔間與排風現況	☒ 具獨立隔間或區隔性空間 ☒ 具獨立排氣設施 ☐ 具外氣引入口 ☐ 具空氣清淨設備 ☐ 具負壓功能設備 ☐ 無以上情形者 ☐ 其他情形說明：
(四)垃圾收集貯存管理	☐ 垃圾收集貯存於室外 ☒ 具加蓋型式垃圾桶(箱) ☐ 具有獨立空間及排氣設施 ☐ 無以上情形者 ☐ 其他情形說明：
(五)化學品儲存或化學作業區域	☐ 具獨立隔間或區隔性空間 ☐ 具獨立排氣設施 ☐ 保存良好無逸散或外漏情形 ☐ 化學品清楚標示 MSDS ☐ 清潔消毒用品或化學品皆無傾倒或未加蓋等狀況 ☐ 清潔或消毒用品具有獨立場所管理 ☒ 無以上情形者 ☐ 其他情形說明：
(六)其他事項	☒ 防緊急排煙系統 ☐ 室內環境具有植栽 ☐ 室內環境有豢養寵物 ☐ 室內環境具石棉或玻璃纖維等建築材料 ☐ 室內環境具有個人或家用空氣清淨機 ☐ 室內環境具有臭氧機、靜電集塵設備或高壓產生器(例如負離子產生機器) ☐ 室內空調系統冷卻流體管線無冷凝現象或冷凝區域下方具有水盤 ☐ 無以上情形者 ☐ 其他情形說明：

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：本表中「MSDS」係指物質安全資料表 (Material Safety Data Sheet)。

七、公告場所換氣系統基本資料表

建築物名稱：圖書資訊館

樓層範圍：1F~4F

項目	換器系統方式選項
(一)外氣換氣系統型式	☒ 空氣引入與排出皆為機械式 ☐ 空氣引入為機械式，排出採自然通風 ☐ 空氣引入與排出皆採自然通風 ☐ 空氣引入採自然通風，排出為機械式 ☐ 無外氣換氣裝置(以下項目(一)至(六)免填)
(二)機械式外氣引入型式	☐ 獨立外氣引入 ☐ 獨立外氣空調箱 ☒ 外氣引入與空調箱混合 ☒ 其他型式說明： <u>全交換器</u>
(三)換氣設備出入風口位置及型式(可複選)	☒ 設置於易清潔維護位置 ☒ 鄰近外氣引入口無常見污染源 ☐ 具有維修或維護人孔 ☐ 防雨水潑入功能 ☒ 防鳥進入功能 ☐ 無特殊型式 ☐ 其他型式說明：
(四)外氣過濾方式(室外側)(可複選)	☐ 水洗過濾系統 ☐ 化學過濾網 ☒ 織布或不織布濾網 ☐ 無外氣過濾裝置 ☐ 其他方式說明：
(五)外氣過濾方式(室內側)(可複選)	☐ 化學過濾網 ☒ 織布或不織布濾網 ☐ 無外氣過濾裝置 ☒ 其他方式說明： <u>含30%初濾網及65%主濾網</u>
(六)引入外氣於室內配送方式	☒ 擴散型 1. 出風口至配送管之間 ☒ 具有風機 ☐ 不具有風機 2. 於出風口或配送管 ☐ 具有自動可調式風門 ☒ 不具有自動可調式風門 3. 室內天花板隔間 ☐ 有相連通 ☒ 無相連通 4. 中央空調箱或送風盤管 ☒ 入風口銜接風管或軟管 ☐ 其他方式說明 ☐ 具有其他循環或送風設備 ☐ 不具有其他循環或送風設備 ☐ 風管強制分布型 1. 出風口至配送管之間 ☒ 具有風機 ☐ 不具有風機 2. 出風口之風門 ☐ 自動可調式 ☒ 固定或手動可調式 ☐ 不具風門

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：(一)室內環境與空調設備維護管理

建築物名稱：圖書資訊館

樓層範圍：1F~4F

工作項目	是	否	檢視日期	備註
1.室內環境維護管理				
(1)室內環境是否清潔、地面是否無積水	✓		106/12/02	
(2)室內地面、牆面、天花板是否無水漬	✓		106/12/02	
(3)窗戶及其周圍環境是否無積水及水漬	✓		106/12/02	
(4)窗戶是否可正常開啟	✓		106/12/02	
(5)揮發性溶劑是否貯存良好或密封				無此設備
2.室內空調送風設備維護管理				
(1)室內之外氣或換氣口是否正常供風或排風	✓		106/12/02	
(2)空調出風與回風口是否保持清潔且無水漬	✓		106/12/02	
(3)空調回風口鄰近區域是否無堆置物品或垃圾	✓		106/12/02	
(4)空調出風口、回風口是否無異音	✓		106/12/02	
(5)空調系統過濾網是否乾燥、清潔	✓		106/12/02	
(6)空調系統過濾網是否無破損或鏽蝕	✓		106/12/02	
(7)空調系統風扇機組是否無鏽蝕或髒污	✓		106/12/02	
(8)空調系統內部設備是否乾淨、排水功能正常	✓		106/12/02	
(9)空調系統機械運轉是否無異音	✓		106/12/02	
(10)空調系統冷凝水盤是否無積水、鏽蝕	✓		106/12/02	
3.室內廁所環境維護管理				
(1)廁所區域是否以門區隔且通常為關閉狀態	✓		106/12/02	
(2)廁所是否設置可開啟之窗戶且操作正常	✓		106/12/02	
(3)廁所是否設置排氣裝置且正常運轉	✓		106/12/02	
(4)廁所排氣出口是否具有防雨潑等設計	✓		106/12/02	
(5)廁所排氣運轉時窗戶是否為關閉狀態	✓		106/12/02	
4. 其他工作：無				

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。

八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：(二)冷卻水塔與外氣系統維護管理

建築物名稱：圖書資訊館

樓層範圍：1F~4F

工作項目	是	否	檢視日期	備註
1.冷卻水塔維護管理				
(1)冷卻水塔之灑水系統是否正常運轉	✓		106/12/02	
(2)冷卻水塔運轉時是否無異音	✓		106/12/02	
(3)冷卻水塔是否無堵塞或溢流	✓		106/12/02	
(4)冷卻水塔管線及箱體是否無漏水	✓		106/12/02	
(5)冷卻水塔內部是否無明顯鏽蝕	✓		106/12/02	
(6)冷卻水塔是否無污泥或青苔沉積	✓		106/12/02	
(7)冷卻水塔排水與供水系統是否正常	✓		106/12/02	
(8)冷卻水塔周遭是否無髒污或積水	✓		106/12/02	
(9)冷卻水塔防護網是否無破損	✓		106/12/02	
(10)冷卻水塔出水口或溢流口是否無毀損或髒污阻塞	✓		106/12/02	
2.外氣進氣口維護管理				
(1)外氣進氣口是否具有清潔維護空間及人孔或視窗	✓		106/12/02	
(2)外氣進氣口鄰近區域是否無堆置物品或垃圾	✓		106/12/02	
(3)外氣進氣口是否無鳥糞、落葉、積水、髒污現象等	✓		106/12/02	
(4)外氣進氣口是否有空氣流入	✓		106/12/02	
(5)外氣進氣口鄰近區域是否無污染源(如冷卻水塔、廢氣排放口等)	✓		106/12/02	
(6)外氣引入風機運轉時是否無異音	✓		106/12/02	
(7)外氣系統管線是否無鏽蝕或破損	✓		106/12/02	
(8)外氣系統內部是否乾淨(依實際可執行情形填寫)	✓		106/12/02	
(9)外氣水洗過濾系統是否無水垢或阻塞	✓		106/12/02	
3. 其他工作：無				

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。

106/12/02

八、室內空氣品質維護規劃及管理措施表：(三)空調送風系統維護保養

建築物名稱：圖書資訊館

樓層範圍：1F~4F

工作項目	是	否	維護日期	備註
1.冷卻水塔是否定期清洗	✓		106.10.25	
2.冷卻水塔 Y 型過濾器是否定期清潔	✓		106.10.25	
3.冷卻水塔加藥事項說明(如除藻劑、抑制劑、抗凍劑、酸洗劑等)	✓		106.10.25	
4.加濕器供水端之過濾或軟水系統是否定期更換或維護	✓		106.10.25	
5.加濕及水洗系統是否定期清潔維護	✓		106.10.25	
6.儲水桶是否定期清潔	✓		106.10.25	
7.風扇機組軸承或皮帶是否定期檢查維護	✓		106.09.28	
8.空調通風系統風門裝置是否定期檢查維護	✓		106.09.28	
9.空調系統感測器與控制器是否定期檢查維護	✓		106.09.28	
10.空調通風系統風管保溫材料是否無破損	✓		106.09.28	
11.空調通風系統通閥是否定期檢查維護	✓		106.09.28	
12.空調通風系統設備安裝狀態是否定期檢查維護(如腳架、膨脹螺栓、固定螺絲、地基、墊圈等)	✓		106.09.28	
13.空調通風系統冷媒設備是否定期檢查維護(如冷媒高低壓、馬達高阻、冷媒過濾器、傷痕、腐蝕、變形、磨耗、絕緣材料剝落或脫落、閥件、凸緣、旋塞等)	✓		106.09.28	
14.空調系統入風口過濾網是否定期檢查、清潔或更換	✓		106.09.28	
15.外氣入風口過濾網是否定期檢查、清潔或更換	✓		106.09.28	
16.空氣清淨設備是否定期檢查與更換濾網	✓		106.09.28	
17.各項排氣設備是否定期檢查及維護	✓		106.09.28	
18.斷路器或電磁開關是否定期檢查維護	✓		106.09.28	
19.保護裝置是否定期檢查維護(如過電流、過溫、斷水、液位或風壓開關等)	✓		106.09.28	
20.風管內部是否定期進行除塵與消毒等清潔或更新作業	✓		106.09.28	
21. 其他工作：無				

備註1：本表之建築物名稱與表五備註1相同。

備註2：管制室內空間座落於不同幢(棟)建築物內，每幢(棟)建築物依本表另頁填寫。

備註3：管制室內空間包含不同樓層時，各不同樓層依本表另頁填寫。但不同樓層之換氣系統等為共同主機或系統，本表只需填寫一份。

備註4：未安裝本表之裝置或設備時，得於欄位之相對應「備註」中，填寫無此設施或不適用。

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：林肇偉 巡檢區域：圖書資訊館 1F~4F

日期：106.12.02

(一)巡查檢驗結果						
項目	二氧化碳 (CO ₂)					
巡檢點	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
外氣	14:00	14:02	410			
1.	14:05	14:07	475			
2.	14:08	14:10	467			
3.	14:11	14:13	531			
4.	14:15	14:17	495			
5.	14:19	14:21	504			
6.	14:23	14:25	428			
7.	14:26	14:28	427			
8.	14:29	14:31	424			
9.	14:32	14:34	443			
10.	14:36	14:38	473			
11.	14:39	14:41	461			
12.	14:43	14:45	468			

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	AIRBOXx/KD-AIRBoxx/95700	0~5000 ppm	IR	106.09.28

備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。

九、公告場所室內空氣品質自主量測成果表

巡查檢驗人員：林肇偉 巡檢區域：圖書資訊館 1F~4F

日期：106.12.02

(一)巡查檢驗結果						
項目	二氧化碳 (CO ₂)					
巡檢點	1.開始 時間	2.結束 時間	3.檢測濃度值 (ppm)			
13.	14:46	14:48	468			
14.	14:50	14:52	465			
15.	14:53	14:55	512			
16.	14:57	14:59	469			
17.	15:02	15:04	466			
18.	15:06	15:08	469			
19.	15:10	15:12	470			
20.	15:15	15:17	447			

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器廠牌/型號/序號	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	 AIRBOXX/KD-AIRBoxx/95700	0~5000 ppm	IR	106.09.28


備註1：本表之巡查檢驗項目，至少應包含二氧化碳 (CO₂) 濃度值，若公告場所巡查檢驗工作除二氧化碳 (CO₂) 外，尚辦理其他項目量測，請自行填寫。

備註2：巡檢點位置須標記於公告場所管制室內空間平面圖 (附件三)。

備註3：本表之欄位不敷使用，依本表另頁填寫。

十、室內空氣品質不良應變措施表

(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程

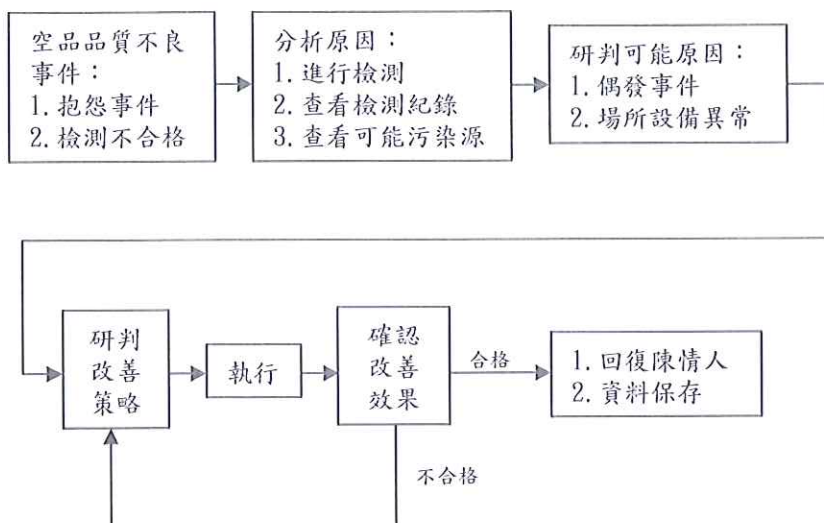

緊急事件或突發事件聯絡人員：

姓名：孫苡甄	姓名：黃麗雯
單位/職稱：總務處專員	單位/職稱：圖資館編審
電話：089-517415	電話：089-518121

(二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作

1. 本校以下列方式察知圖資館室內空氣品質有問題：

- (1)檢視本文件之室內空氣品質維護管理規劃及管理措施(室內環境與換氣設備維護管理、冷卻水塔與外氣系統維護管理、空調送風系統維護保養)、室內空氣品質自主量測成果。
- (2)回應學生或民眾投訴所觀察可能發生室內空氣品質問題。
- (3)與室內活動或辦公人員溝通或其主動提出可能發生室內空氣品質問題。
- (4)其他相關管理室內空氣品質維護工作紀錄可能有室內空氣品質不良情形(如：經常性辦理巡查檢驗查知、實施2年1次定期檢測之結果記錄不符合室內空氣品質標準、進行連續自動監測結果紀錄長時間平濃度值偏高)。

2. 針對上開有問題之情況辦理改善工作：

- (1)針對辦公室或櫃台等人員密度高之區域，或是事務機器大量使用時，擬適度打開窗戶通風，引入外氣，並開啟電風扇加強空氣流通。
- (2)針對室內通風對流較不佳之處，設法調整硬體擺設或加裝風扇使空氣流動順暢。
- (3)檢查空調通風設施，進行濾網、通風口管道等元件清潔保養。
- (4)擺放淨化空氣之盆栽，並加強重點地區之清潔，減少雜物堆積保持動線暢通。

(三)進行應變措施後對發生不良事件檢討：

- (1)由圖資館各組負責人員主動留意室內空氣品質及可能影響空氣品質之來源，隨時向管理或專責人員反應。
- (2)管理或專責人員接獲反應後即進行初步處理，或洽相關廠商進行改善維修。
- (3)如仍室內空氣品質不良情形，同步向環保、衛生相關單位尋求改善方案及協助。



備註1：本表之應變措施填寫內容，包含：(一)建立室內空氣品質不良之應變措施流程、(二)察知室內空氣品質有不良事件辦理改善工作、(三)進行應變措施後對發生不良事件檢討。

備註2：上述內容之（一），只需填寫一份，內容（二）、（三）則依不良事件發生次數及改善建築物情形，依本表另頁填寫說明。

專責人員姓名：黃麗雯



合格證書 (105)環署訓證字第 1A260435 號

黃麗雯 君 性別：女 身分證字號：[REDACTED]

[REDACTED] 生，經核 具有
環境保護專責及技術人員訓練管理辦法
第十二條第 一款 規定之資格
准予擔任

【室內空氣品質維護管理專責人員】


特發此證，以資證明

署 長 李應元
環境保護人員訓練所 所 長 陳麗貞



(本證鈐印者無效)

中華民國一〇五

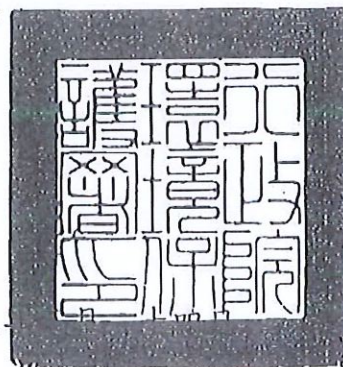


2015.11.5000

附件一 室內空氣品質維護管理專責人員合格證書影本（續）

專責人員姓名：黃麗雯

註記事項(框內留供有關機關註記，請勿祇背)

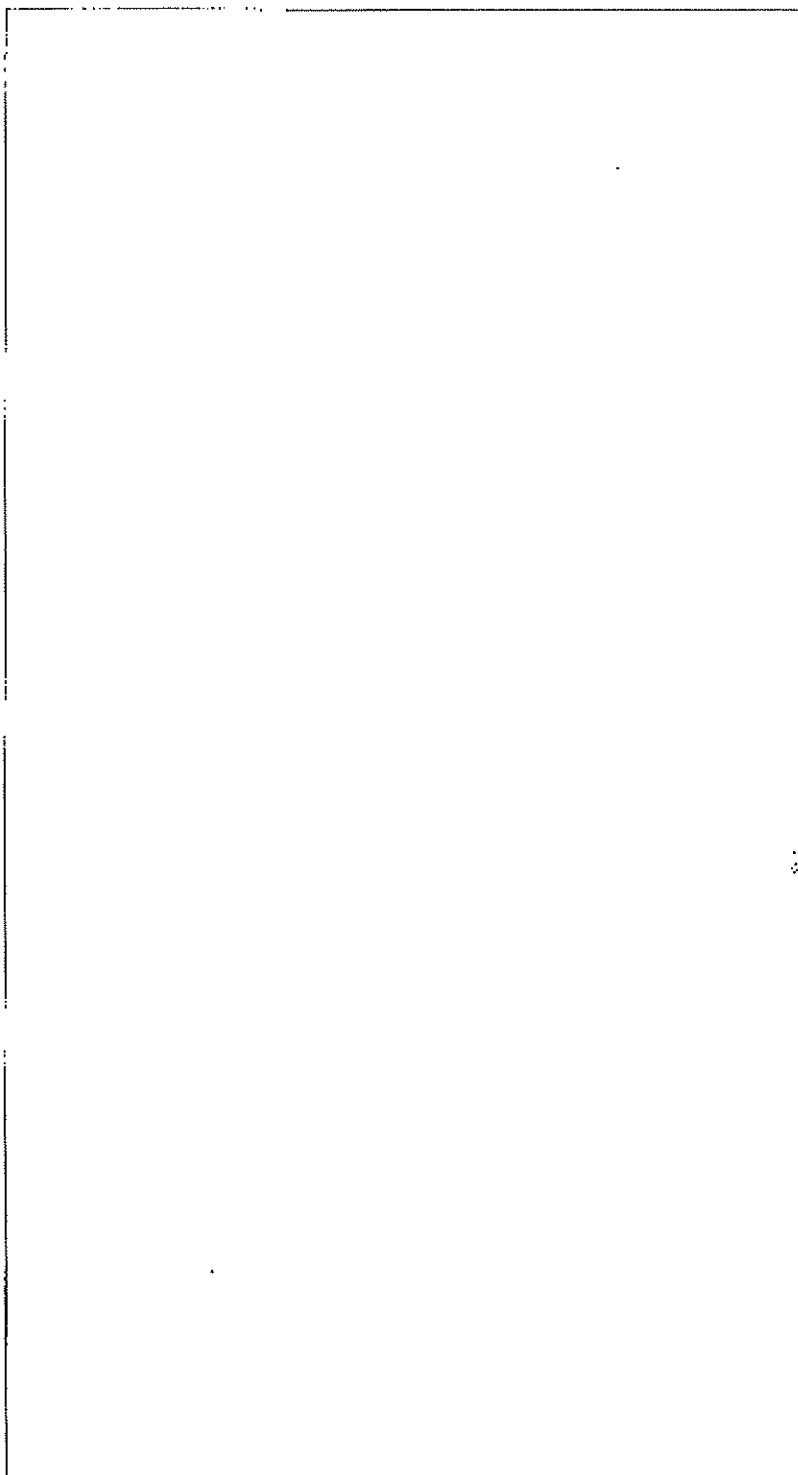

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺東縣環境保護局 函

95092

臺東縣臺東市大學路2段369號

地址：95058臺東市興安路1段150號

承辦人：陳燦名

電話：(089)221999轉203

傳真：(089)226703

電子信箱：t1041@mail.tteph.gov.tw

受文者：國立臺東大學

發文日期：中華民國105年6月21日

發文字號：環空字第1050014057號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：檢還室內空氣品質維護管理專責人員合格證書正本一份

主旨：有關貴校提交室內空氣品質維護管理專責人員及公告列管場所負責人異動申請審核資料變更乙案，經本局審核資料無誤同意備查，並檢還室內空氣品質維護管理專責人員合格證書正本乙份，請查照。

說明：依據室內空氣品質管理法第9條及室內空氣品質維護管理專責人員設置管理辦法第11條之規定辦理。

正本：國立臺東大學

副本：本局空氣噪音防制科

局長謝清泉

第1頁，共1頁



1050009153




附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書資訊館

管制室內區域或樓層描述：1F

□一般空間平面圖

☒巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期: 106.12.02)

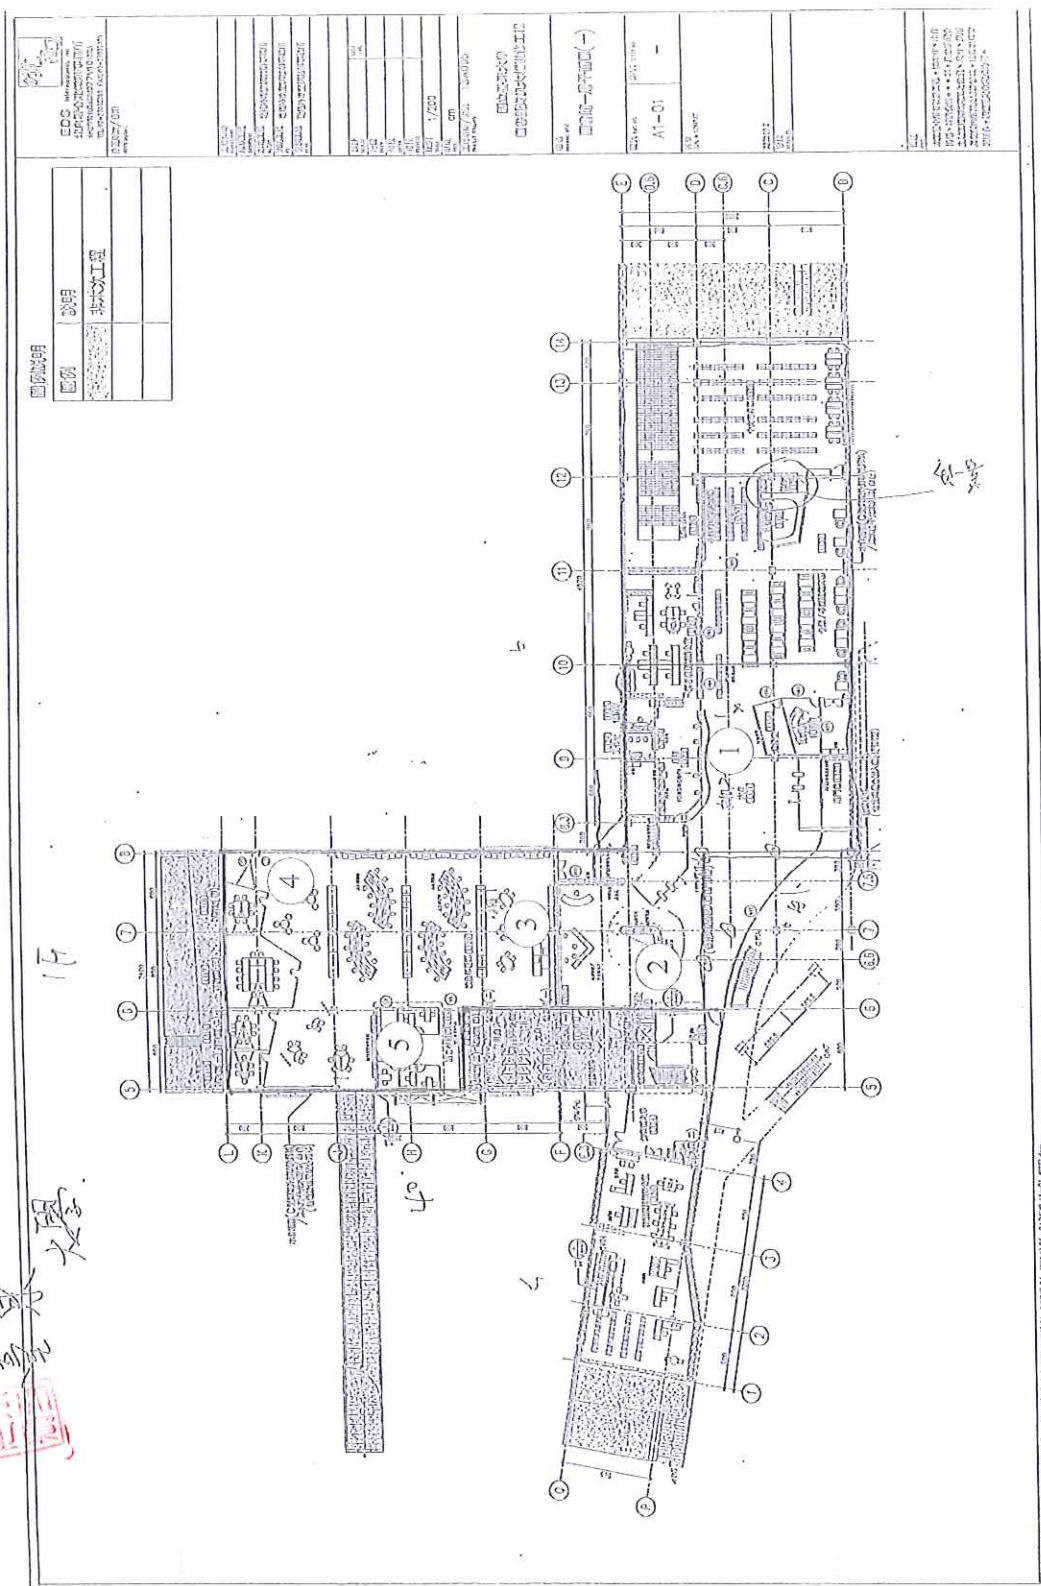


附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書資訊館

管制室內區域或樓層描述：2F

□一般空間平面圖

☒巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期: 106.12.02)

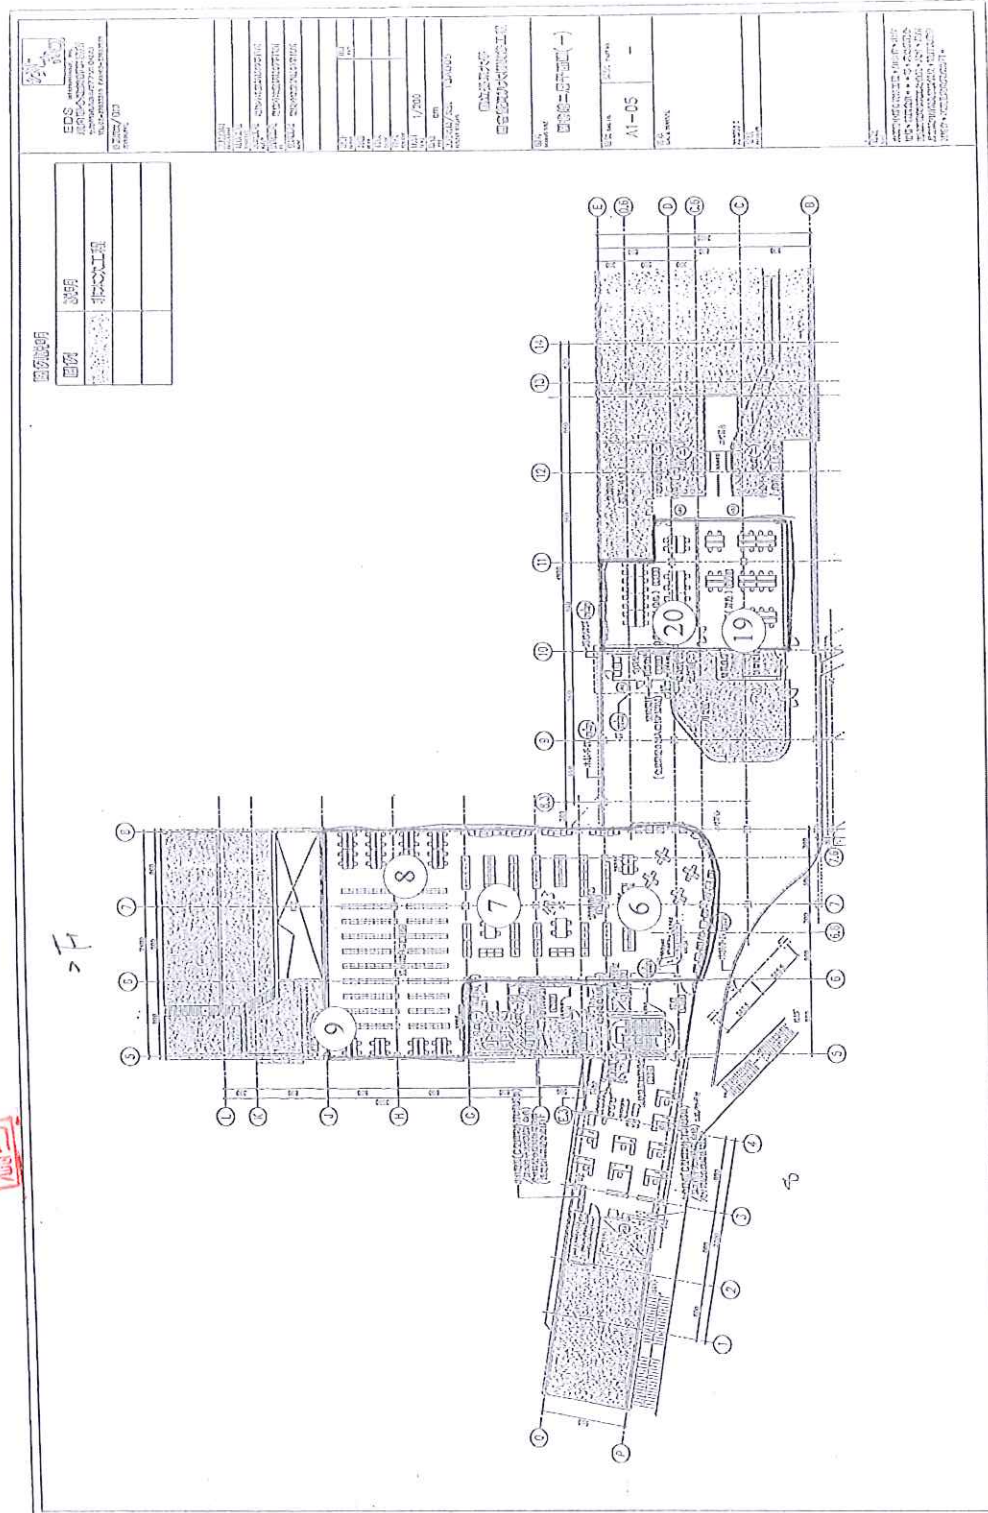


附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書資訊館

管制室內區域或樓層描述：3F

□一般空間平面圖

☒巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期: 106.12.02)

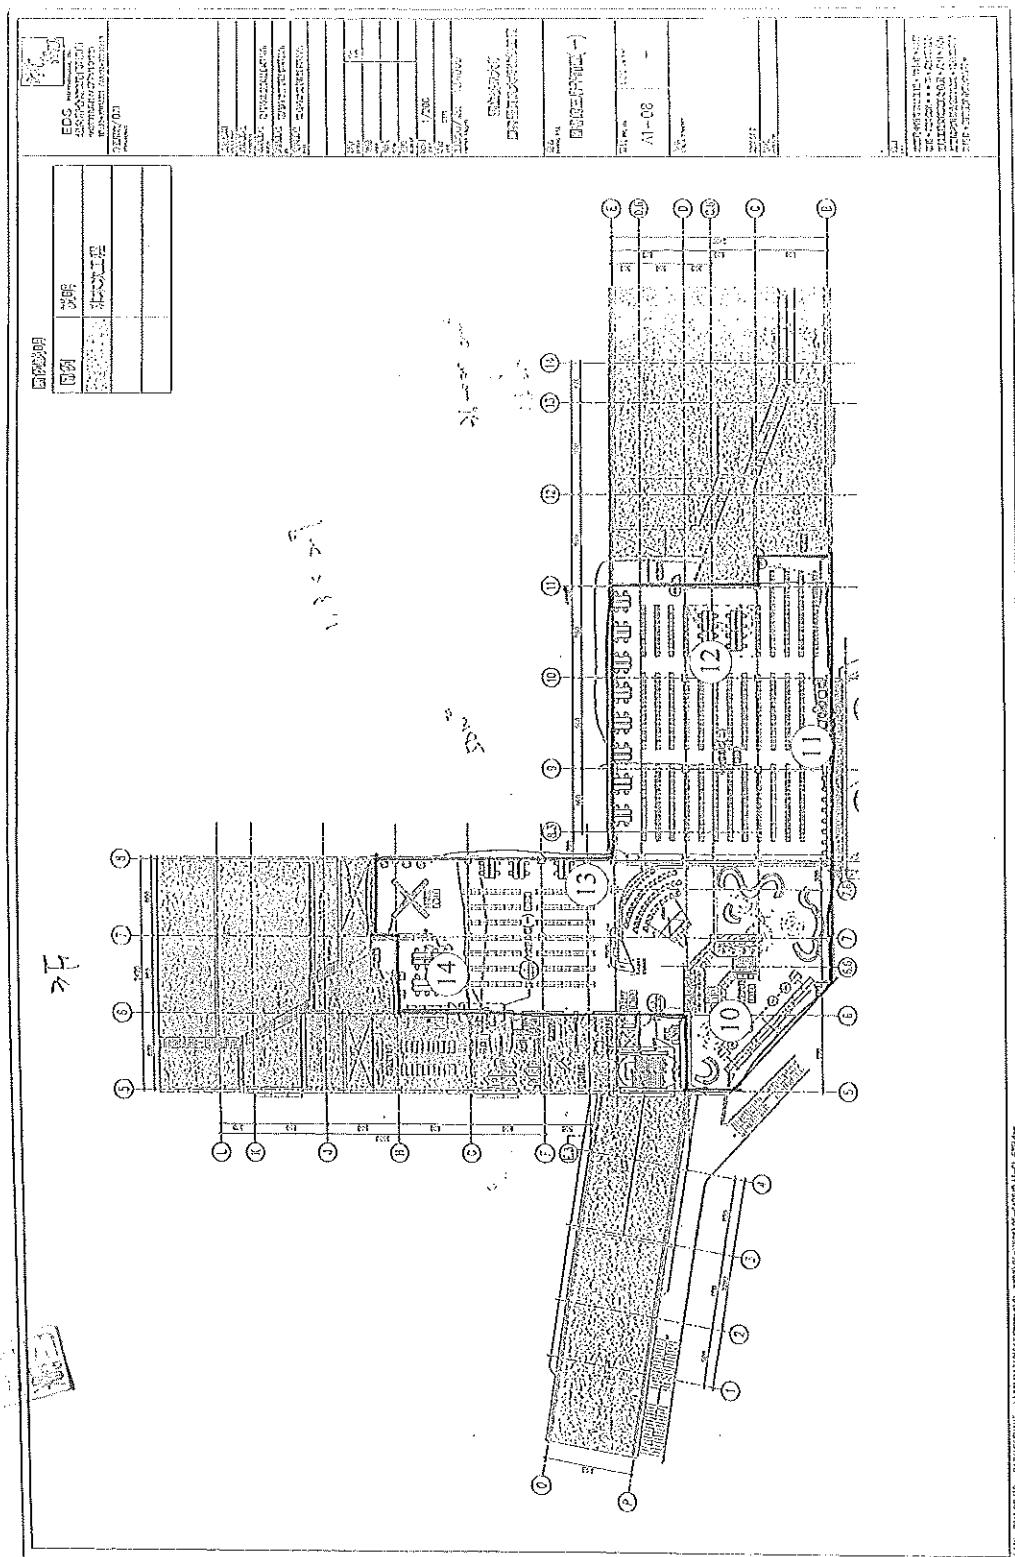

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書資訊館

管制室內區域或樓層描述：4F

☐ 一般空間平面圖

☒ 巡檢採樣位置點標註用 (巡檢日期：106.12.02)

