

參考時間	2024-03-25	09	控制點 1	A08C (一宿(電表資訊C))					
資料來源	最大值	☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數	高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日	☐ 自動更新	180	秒	☐ PDF	下載	列表		

113年3月25日為例第
一宿舍
尖峰時段用電趨勢增加

1 功率

一宿(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 90.95 高: 518.66 均: 221.266 差: 427.71 單位: 無




參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A09C (二宿(電表資訊C)) ▾						
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數			高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾			☐ 自動更新	180 ▾	秒	☐ PDF			下載	列表

1 功率

113年3月25日為例
第二宿舍
尖峰時段用電趨勢增加

二宿(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 110.23 高: 384.32 均: 212.129 差: 274.09 單位: 無

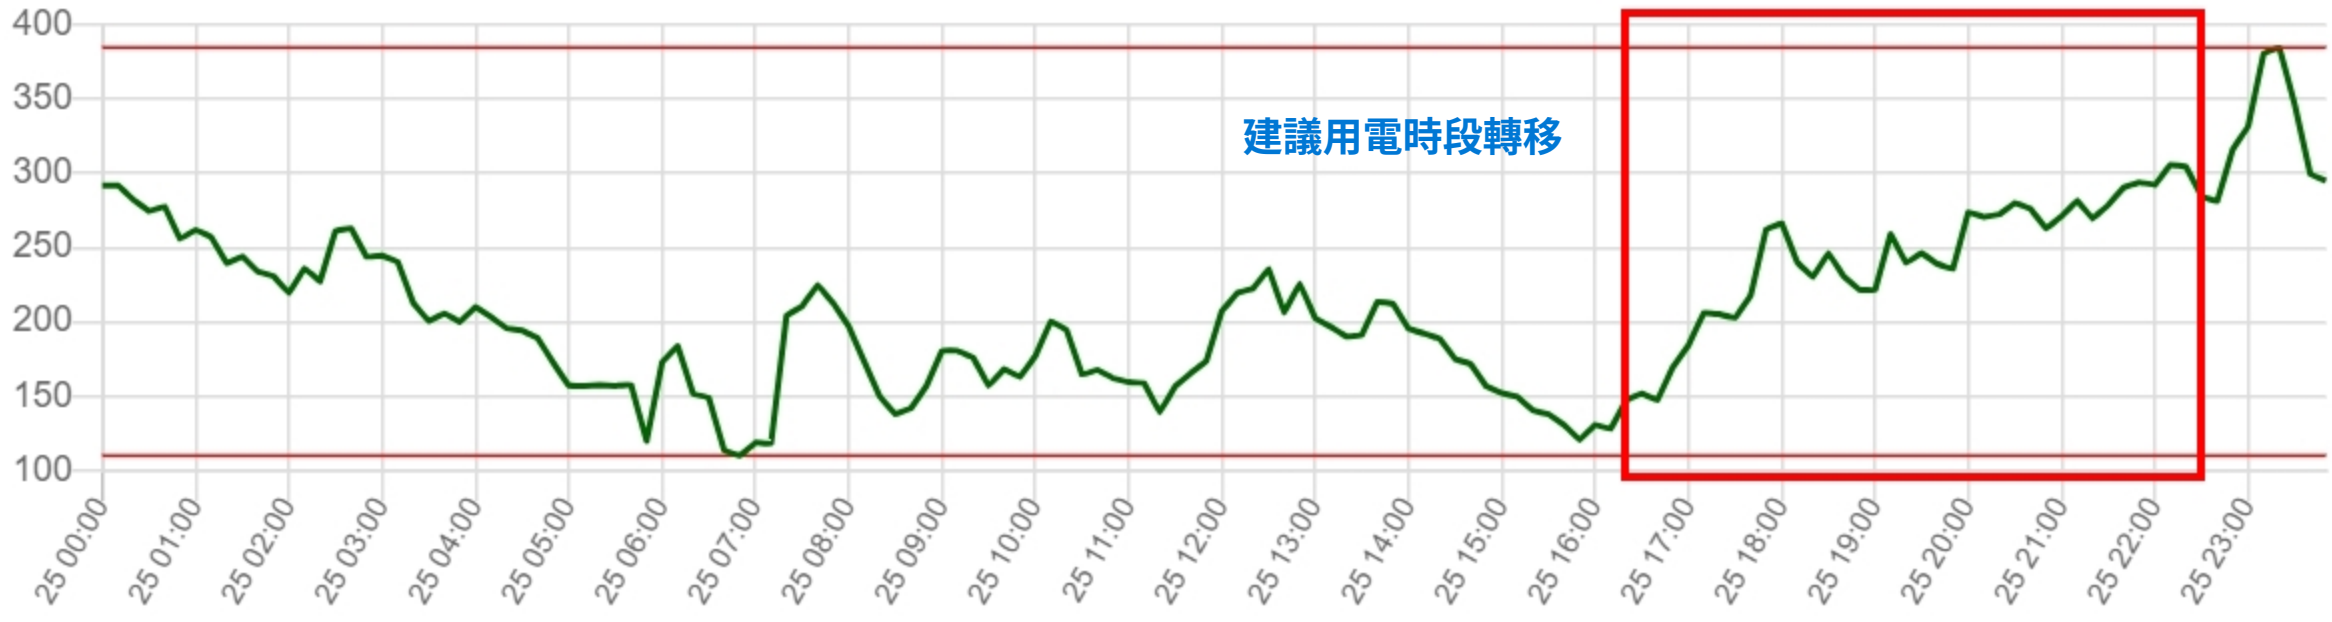

參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A05C (活動中心(電表資訊C)) ▾				
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低
	☐ 3 本日度數			高	低	☐ 4 本月度數		高	低
	☐ 5 累積度數			高	低				
顯示範圍	日 ▾	☐ 自動更新	180 ▾ 秒	☐ PDF 下載			列表		

1 功率

113年3月25日為例
運健中心
尖峰時段用電量偏高

活動中心(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 60.29 高: 283.67 均: 151.688 差: 223.38 單位: 無




參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A07C (圖資(電表資訊C)) ▾						
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數			高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾			☐ 自動更新	180 ▾	秒	☐ PDF			下載	列表

1 功率

113年3月25日為例
圖資館
尖峰時段用電量偏高

圖資(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 119.42 高: 315.47 均: 216.541 差: 196.05 單位: 無

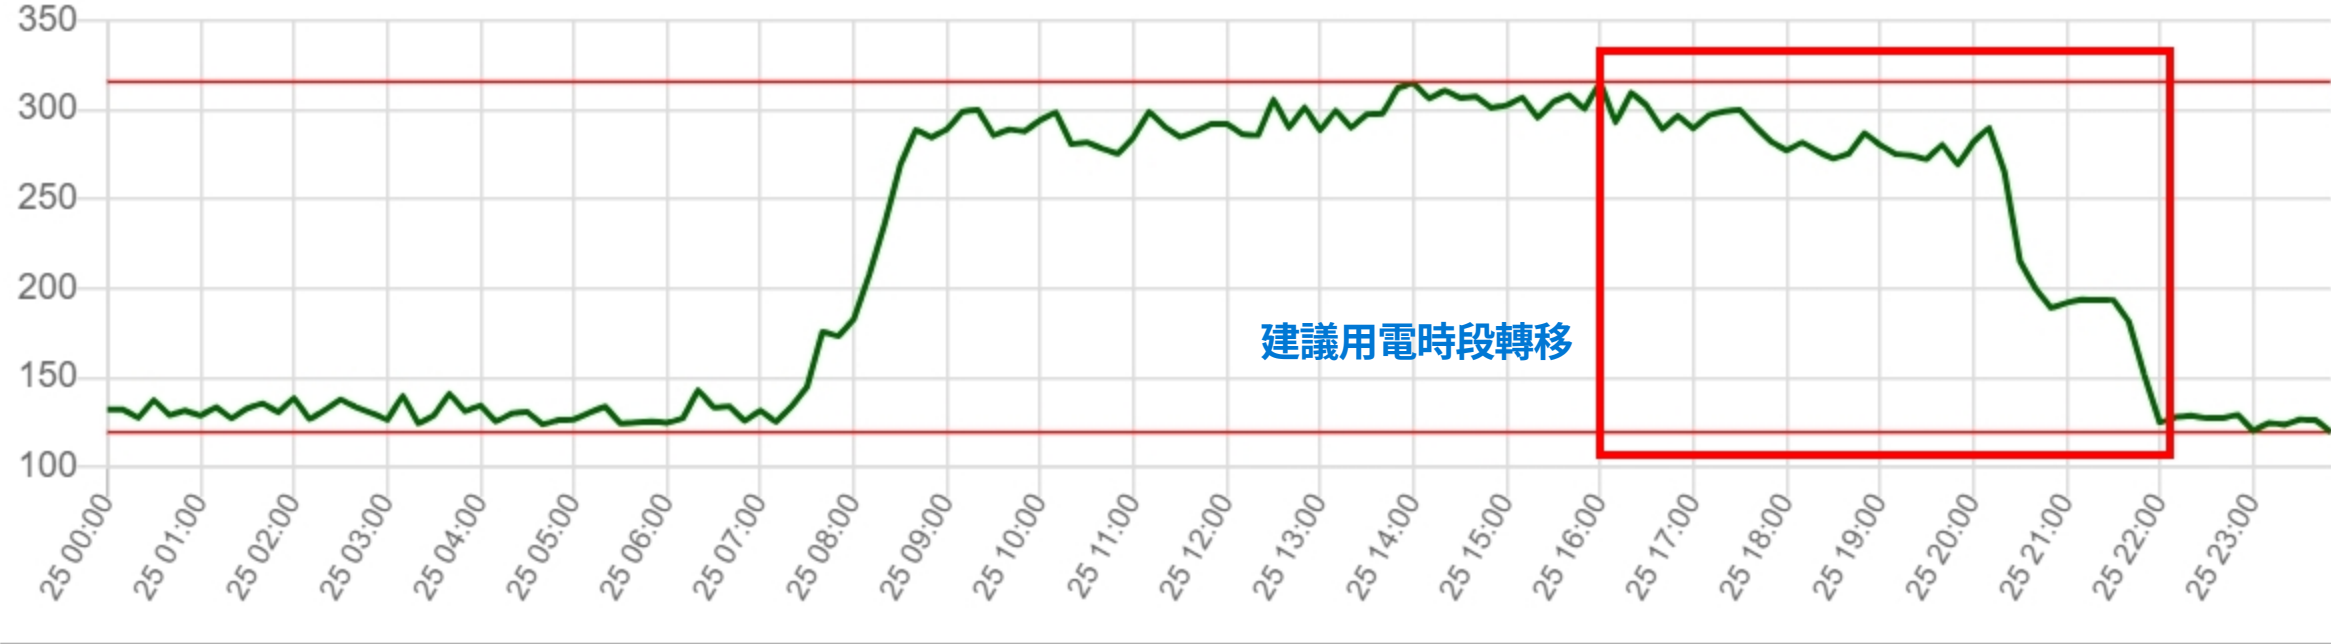

參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A01C (鏡心書院(電表資訊C)) ▾						
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數			高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾			☐ 自動更新	180 ▾	秒	☐ PDF			下載	列表

1 功率

鏡心書院(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 10.25 高: 68.71 均: 29.105 差: 58.46 單位: 無



參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A21C (行政大樓(電表資訊C)) ▾						
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數			高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾			☐ 自動更新	180 ▾ 秒		☐ PDF		下載	列表	

1 功率

行政大樓(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 21.43 高: 92.54 均: 46.889 差: 71.11 單位: 無



參考時間	2024-03-25		09 ▾	控制點 1	A03C (師範(電表資訊C)) ▾				
資料來源	最大值 ▾			☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低
	☐ 3 本日度數	高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾ ☐ 自動更新 180 ▾ 秒			☐ PDF 下載			列表		

1 功率


師範(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 53.01 高: 323.91 均: 141.153 差: 270.9 單位: 無



參考時間	2024-03-25	09 ▾	控制點 1	A02C (理工(電表資訊C)) ▾					
資料來源	最大值 ▾		☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低	
	☐ 3 本日度數	高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾	☐ 自動更新	180 ▾ 秒	☐ PDF 下載				列表	

1 功率

理工(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 142.8 高: 363.84 均: 215.504 差: 221.04 單位: 無

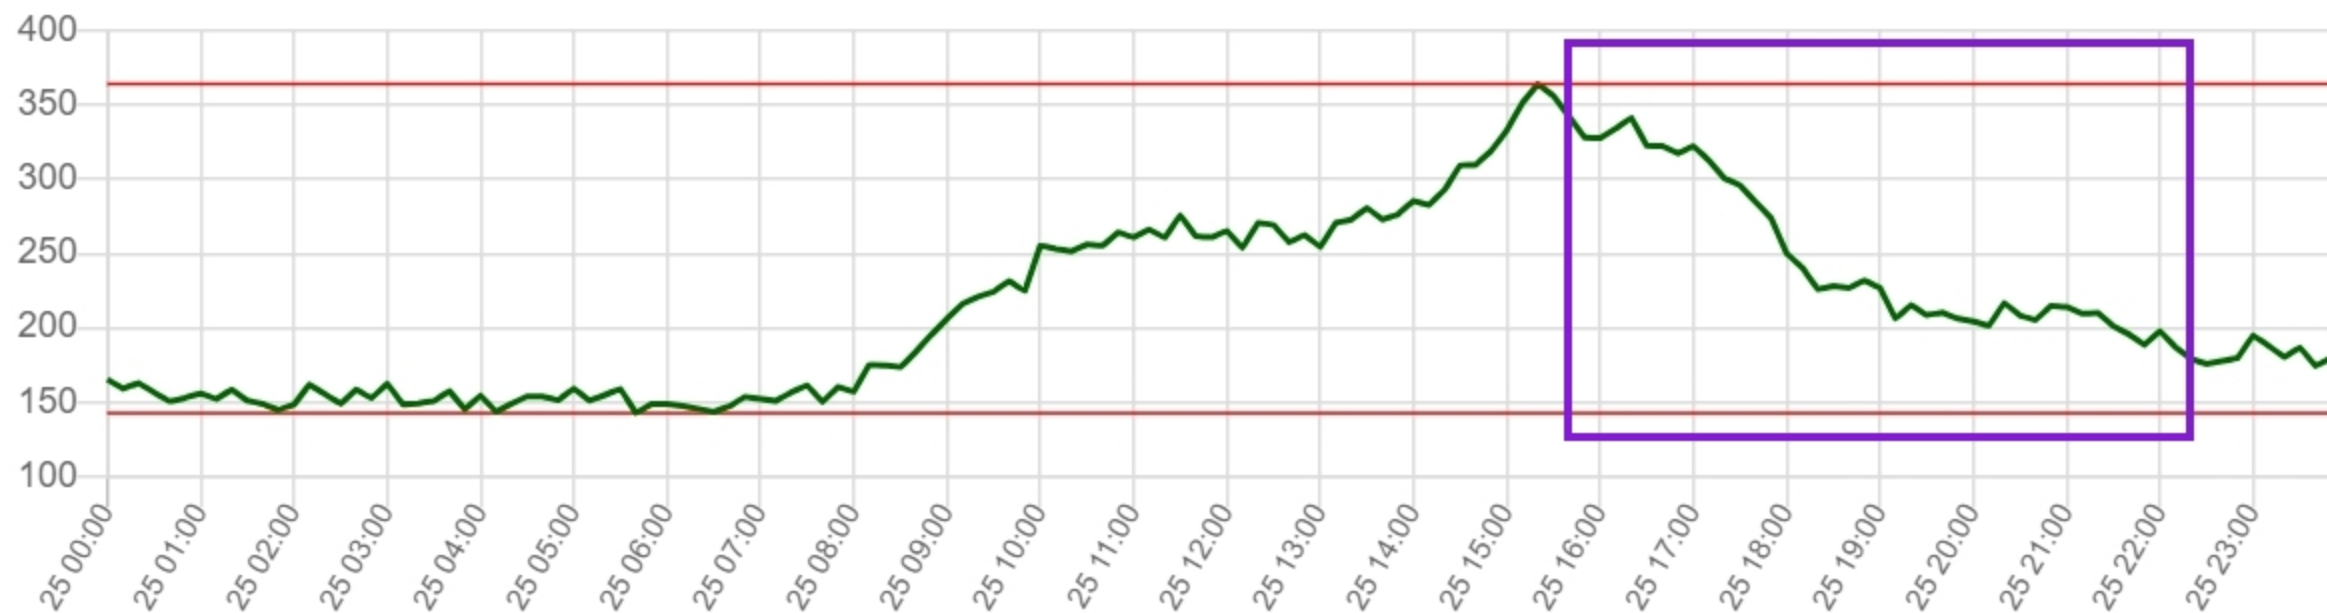

參考時間	2024-03-25	 09 ▾	控制點 1	A04C (機電中心變電站(電表資訊C)) ▾						
資料來源	最大值 ▾		☒ 1 功率	高	低	☐ 2 需量	高	低		
	☐ 3 本日度數		高	低	☐ 4 本月度數	高	低	☐ 5 累積度數	高	低
顯示範圍	日 ▾ ☐ 自動更新 180 ▾ 秒			☐ PDF 下載				列表		

1 功率

機電中心變電站(電表資訊C) (功率) 2024-03-25 09點 低: 709.74 高: 1754.73 均: 1318.701 差: 1044.99 單位: 無

